


CAPÍTULO 9

**Patrones de Construcción para
Alumbrado Público de Calles y Avenidas**



- Pi - POSTE LUMINARIA 28 PIES TIPO BASE PARA ANCLAJE
- Te - TUBO ELÉCTRICO P.V.C. 2" * 20 DE 60" DE LARGO
- Ce - CODO ELÉCTRICO P.V.C. 2" 90°
- Co - CABLE ORNAMENTAL 2/C 600V Nº 8 DE 40'-9" DE LARGO

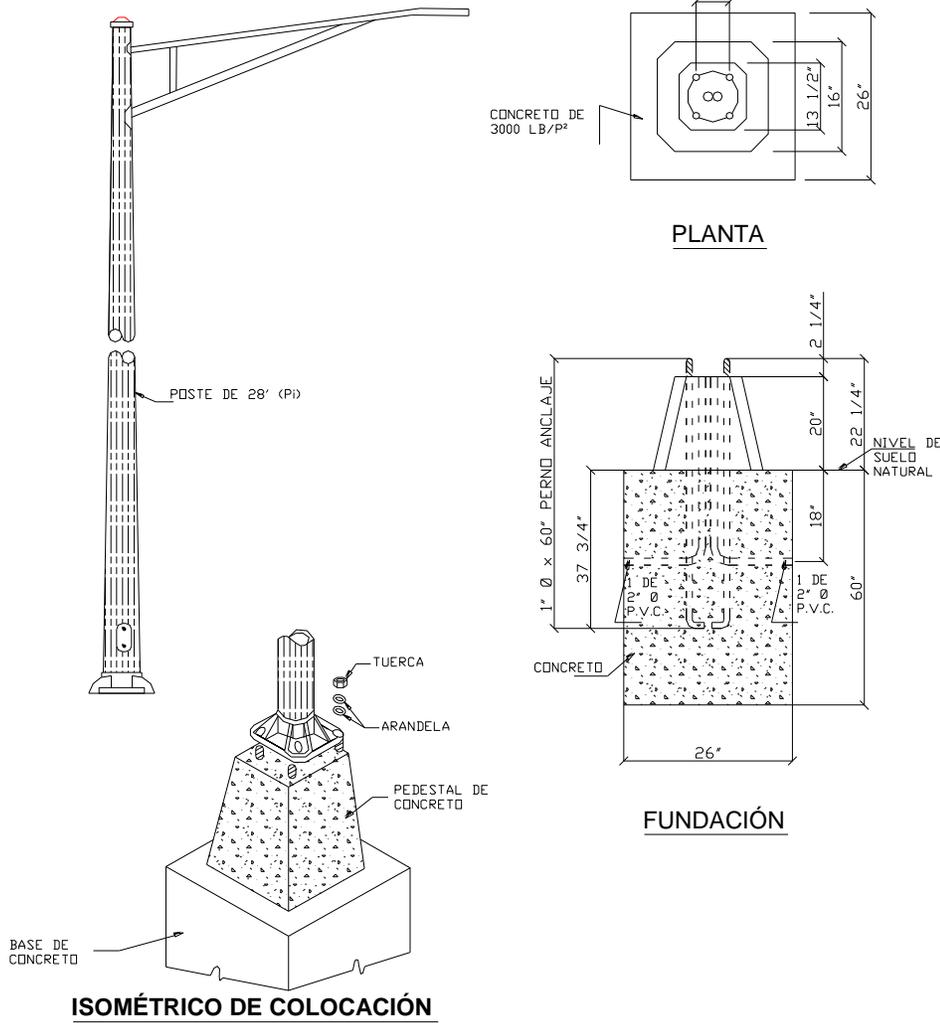


ALUMBRADO PÚBLICO SUBTERRÁNEO

NORMAS DE CONTRUCCIÓN SUBTERRÁNEA

NSUB-POSTE-ALUM01

FECHA APROB: AGO - 14	APROBADO POR: A.A.G.F.
VERSIÓN: 3.0	PAG: 9-1

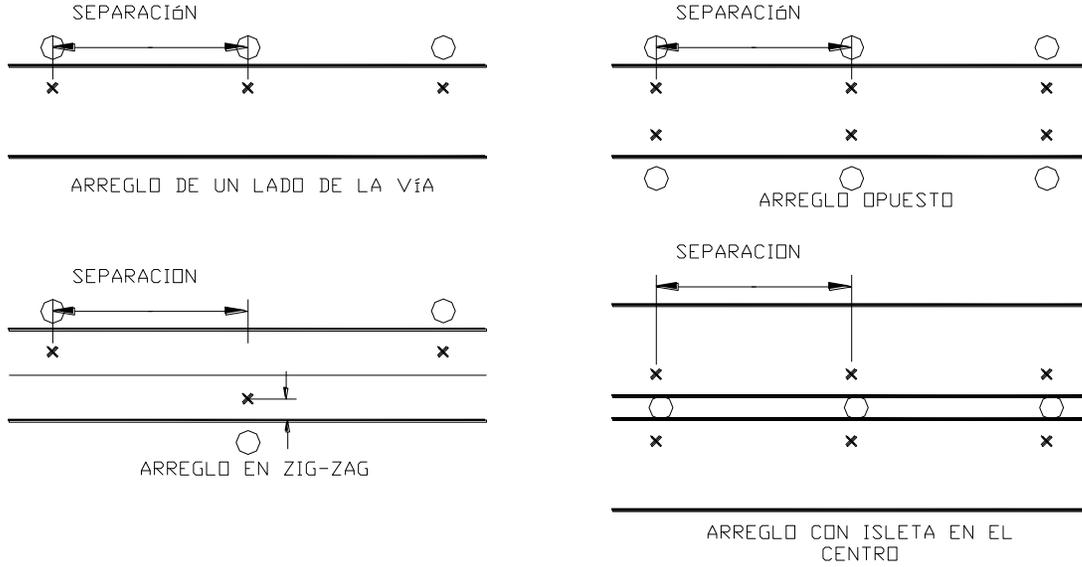

NOTA: DISTANCIA PROMEDIO = 45m

x - POSTE

○ - LUMINARIA

