


MEDICIÓN ANTES DEL MEDIDOR DE SUMINISTRO

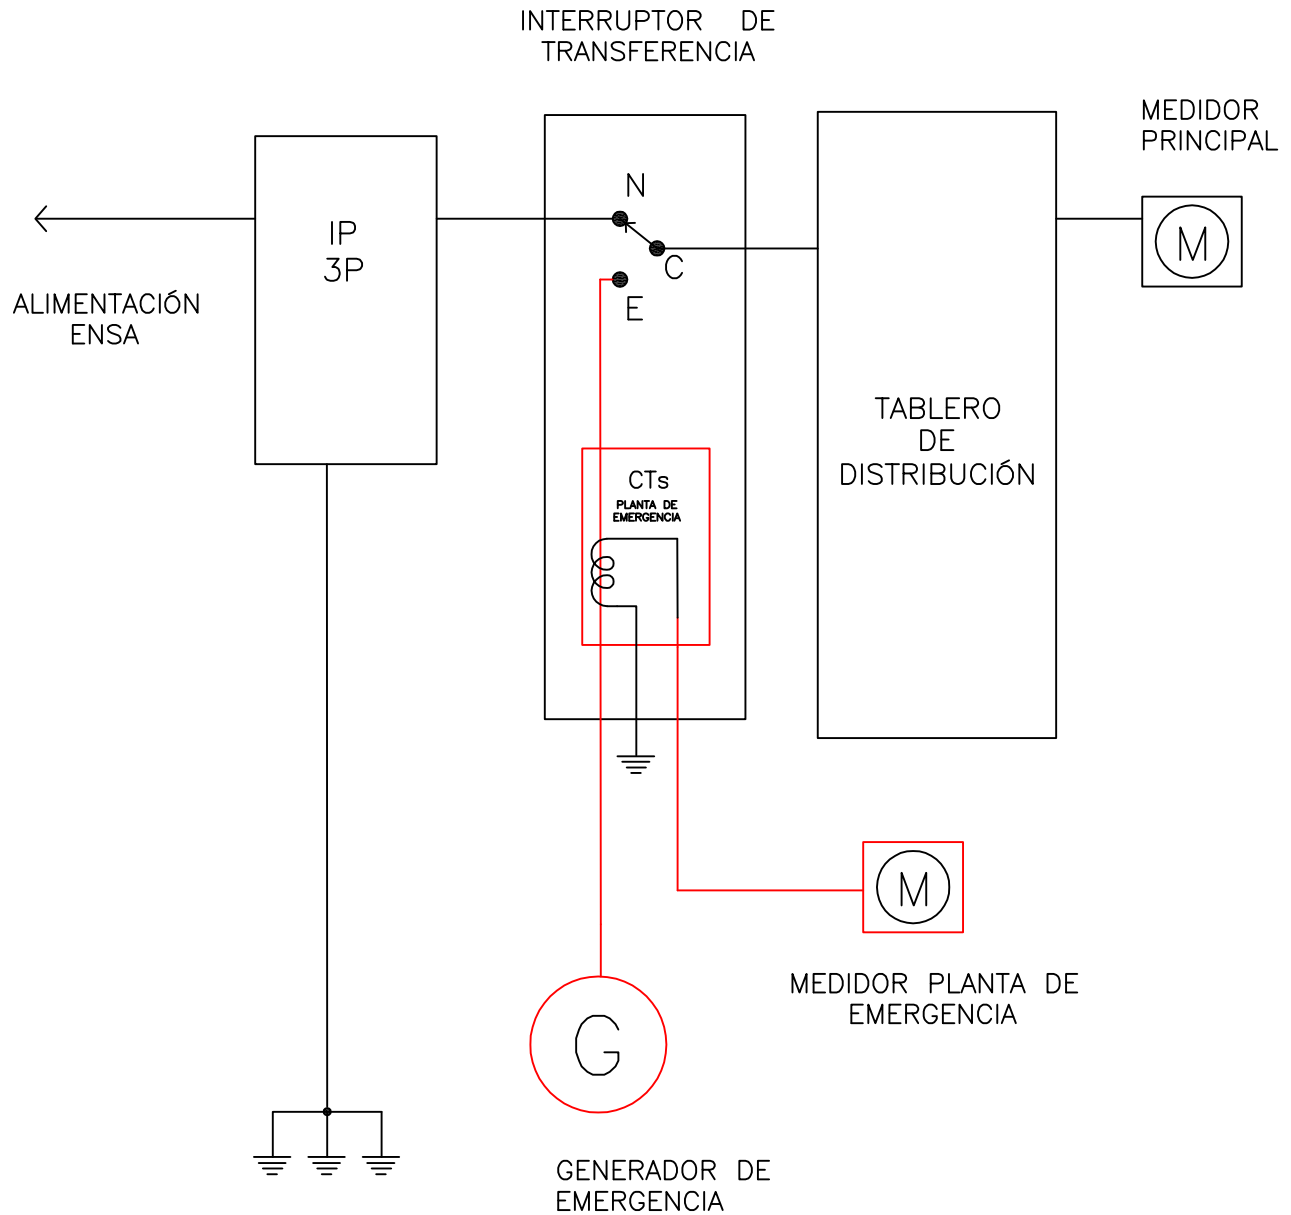

Conexión de Medidor y Ct's a Planta de Emergencia

NS-6-8A

FECHA APROB.:
OCT-13

PREPARADO POR:
AAGF

VERSIÓN:
1.0

PÁG.:
P-39

MANUAL DE NORMAS Y CONDICIONES